No.XF1903184

180021113462

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0153

（2018）国认监认字（573）号

检验报告

TEST REPORT

产品名称 防火门闭门器

型号规格 GA93-3PIII(FDM-C500-W65)

认证委托人 深圳市明安伟业科技有限公司

检验类别 型式试验

国家消防产品质量监督检验中心（广东）

China National Quality Supervision and Testing Center for Fire Fighting Products(Guangdong)

No. XF1903184

国家消防产品质量监督检验中心（广东）

检 验 报 告

报告随机号：OGN0625

产品名称	防火门闭门器	型　号	GA93-3PIII (FDM-C500-W65)
认证委托人	深圳市明安伟业科技有限公司	检验类别	型式试验
生产者	深圳市明安伟业科技有限公司	生产日期	——
生产企业	深圳市明安伟业科技有限公司	抽样者	——
抽样基数	——	抽样地点	——
样品数量	2 件	抽样日期	——
样品状态	完好	受理日期	2019.11.18
检验依据	GA 93-2004《防火门闭门器》； CCCF-CPRZ-18：2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》。		
检验项目	GA93-2004《防火门闭门器》表 8 除常规性能外项目		
检验结论	经按 GA 93-2004《防火门闭门器》、CCCF-CPRZ-18：2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》检验，**合格**。（以下空白） (检验检测专用章) 签发日期：2020 年 2 月 18 日		
备注	检验单号：YFM19/003857。		

批准：　　审核：　　主检：

检 验 报 告

序号	检验项目	检验与判定依据要求/条款	实 测 结 果	分项判断
1	使用寿命	使用寿命次数应≥10 万次。寿命试验过程中，防火门闭门器应无破损和漏油现象。（6.2.1）	符合要求	合格
2	使用寿命试验后的运转性能	防火门闭门器使用时应运转平稳、灵活，其贮油部件不应有渗漏油现象。（6.2.2.1）	符合要求	合格
3	使用寿命试验后的开启力矩	使用寿命试验后的开启力矩不应大于表 3 开启力矩值的 80%(即≤36N·m)。(6.2.2.2)	7.6N·m	合格
4	使用寿命试验后的最大关闭时间	使用寿命试验后的最大关闭时间应符合表 4 的规定（即≥10s）。（6.2.2.3）	37.0s	合格
5	使用寿命试验后的最小关闭时间	使用寿命试验后的最小关闭时间不应大于 3s。（6.2.2.4）	1.5s	合格
6	使用寿命试验后的关闭力矩	使用寿命试验后的关闭力矩不应小于表 3 关闭力矩值的 80%(即≥12N·m)。(6.2.2.5)	21.0N·m	合格
7	使用寿命试验后的闭门复位偏差	使用寿命试验后的闭门复位偏差不应大于 0.15°。（6.2.2.6）	0°	合格
8	高温下的开启力矩	高温下的开启力矩应符合表 5 的规定（即≤36N·m）。（6.3.1）	6.6N·m	合格
9	高温下的最大关闭时间	高温下的最大关闭时间应符合表 6 的规定（即≥8s）。（6.3.2）	23.0s	合格
10	高温下的最小关闭时间	高温下的最小关闭时间不应大于 3s。（6.3.3）	1.4s	合格
11	高温下的关闭力矩	高温下的关闭力矩应符合表 7 的规定（即≥10N·m）。（6.3.4）	16.3N·m	合格
12	高温下的闭门复位偏差	高温下的闭门复位偏差不应大于 0.15°。（6.3.5）	0°	合格
13	高温下的完好性	在高温试验过程中，防火门闭门器应无破损和漏油。（6.3.6）	符合要求	合格

检 验 报 告

产品图片：

一、铭牌标志：

产品名称：防火门闭门器；

型号规格：GA93-3PIII(FDM-C500-W65)；

生产者：深圳市明安伟业科技有限公司；

生产企业：深圳市明安伟业科技有限公司。

二、产品特性参数：

关闭力矩：≥15N·m。

三、一致性核查结论：符合。

检验地点：全部项目在广州市海珠区新港东路海诚东街 6 号进行。

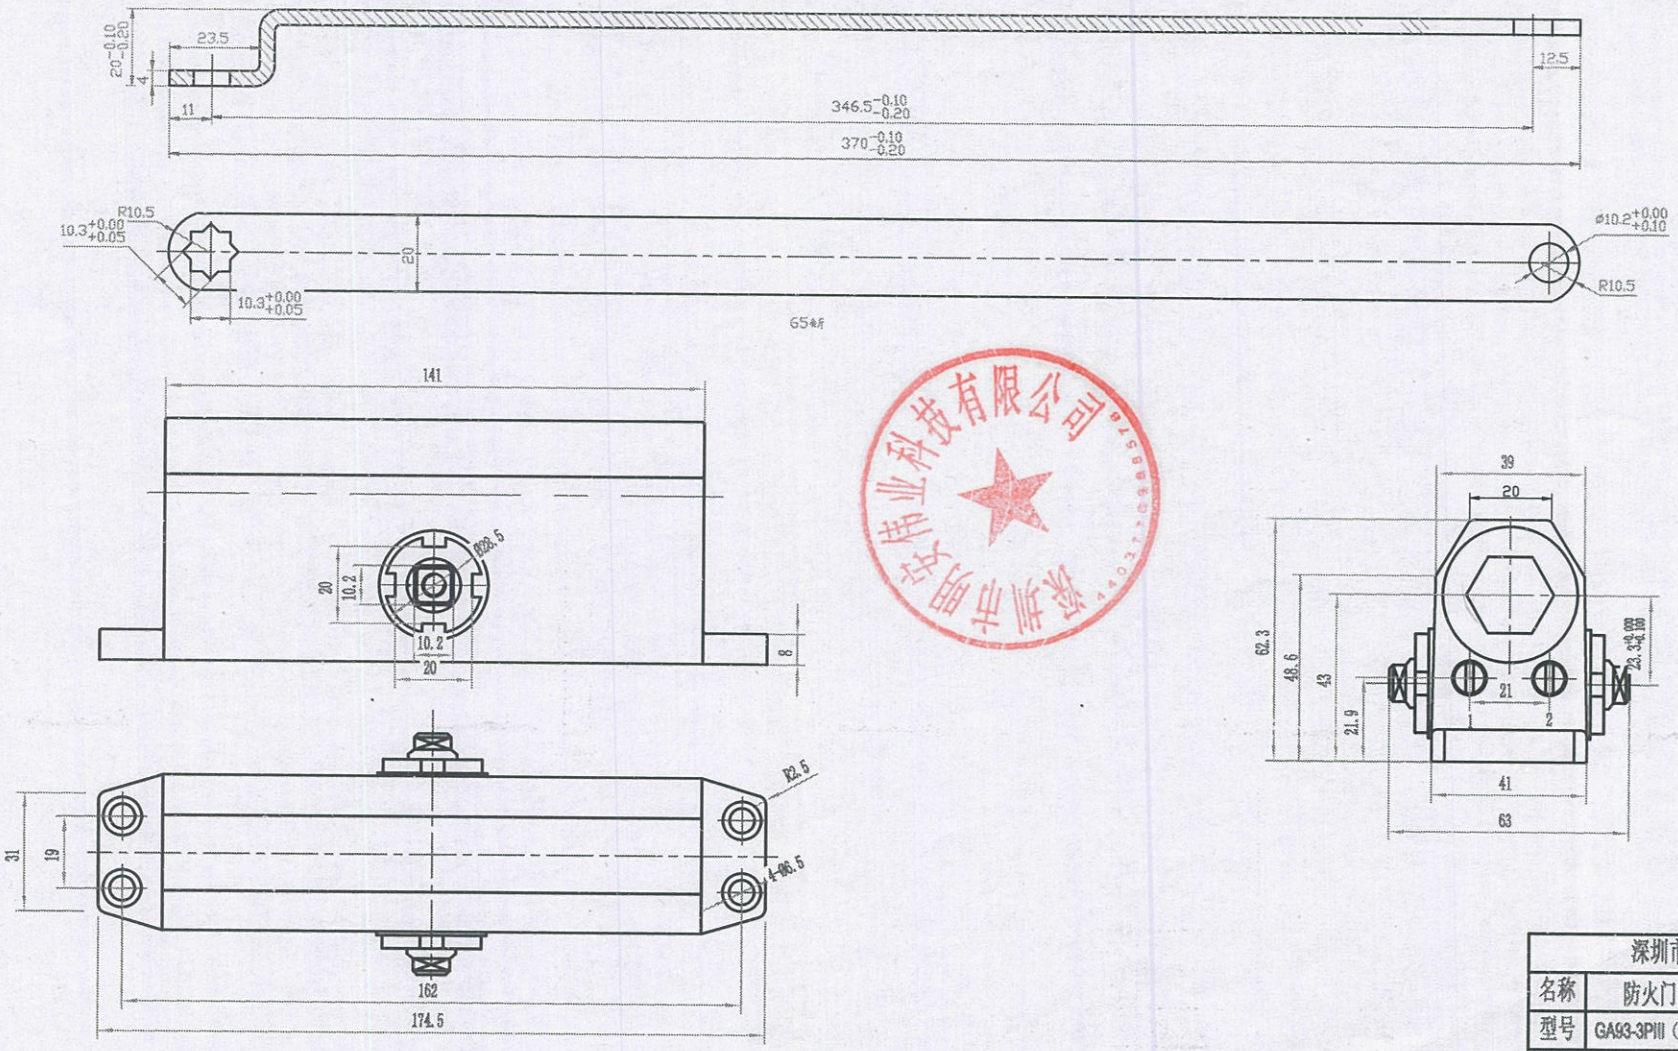

NO.XF1903.184

第4页共4页

深圳市明安伟业科技有限公司			
名称	防火门闭门器	图号	
型号	GA93-3PIII (FDM-C500-W65)	时间	2019.09.10
核准		材质	

产品特性文件表

（防火门闭门器）

填表时间：　　2019 年 11 月 08 日

产品名称、型号规格	防火门闭门器、GA93-3PIII(FDM-C500-W65)	
项　目	内　容	备　注
一、铭牌标志 产品名称、型号规格、生产者和/或生产企业名称、标志、警告用语（适用时）、产品使用说明书等	产品名称：防火门闭门器 型号规格：GA93-3PIII(FDM-C500-W65) 生产者：深圳市明安伟业科技有限公司 标志：有 警告用语：/ 产品使用说明书：/	
二、产品特性参数 关闭力	关闭力：≥15N. m	
三、指定检验机构确认意见	1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求 ☑符合　　☐不符合 2、相关型式试验报告编号：XF1903184	

认证委托人	生产者	生产企业	指定检验机构
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）

注：本表随申请认证样品一并提交指定检验机构。

《产品特性文件表》附页

认证委托人	深圳市明安伟业科技有限公司
产品名称	防火门闭门器
产品型号	GA93-3PIII(FDM-C500-W65)

附件内容：

产品铭牌：

产品实物照片

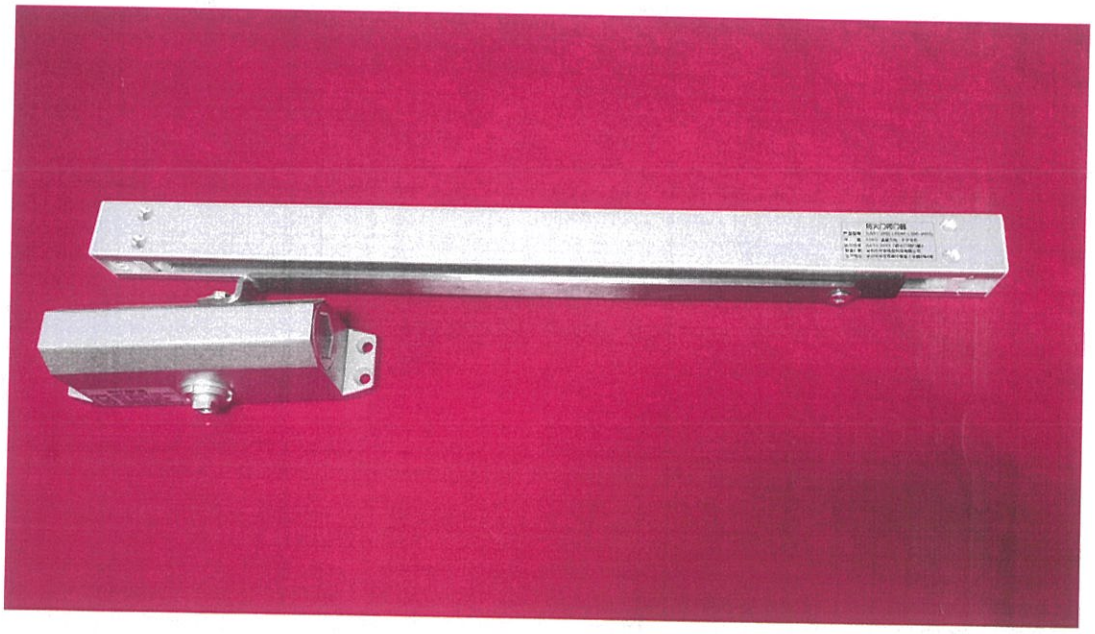

《产品特性文件表》附页

认证委托人	深圳市明安伟业科技有限公司
产品名称	防火门闭门器
产品型号	GA93-3PIII(FDM-C500-W65)

附件内容

佛山市银正铝业有限公司

SKYLINE 银正铝業

SKYLINE ALUMINIUM CO.,LTD

光身料质量证明书

Mill Finishing Profiles Quality Certification

编号：SK/ZJ 23-038　　生产许可证编号：XX10-002-00779　　修改码：00

客户 Customer	深圳市明安伟业科技有限公司	出厂日期 Delivery Date	2018-11-09
执行标准 Standard	GB/T6892-2006	合金牌号及状态 Alloy &Tempe	6061-T6

产品系列（或型号） Products Series (Type)	规格 Specification	总数或件数 Weight & pieces
SKY-GYC1667	正料	5160kg

化学成分 Chemical Composition	元素符号 Elements	Si	Mg	Fe	Cu	Mn	Cr	Zn	Ti	Al
	标准要求（%） Standard	0.4-0.8	0.8-1.2	≤0.70	0.15-0.40	≤0.15	0.04-0.35	≤0.25	≤0.15	余量 Rem
	检验结果（%） Test Result	0.61	0.96	0.05	0.2	0.05	0.05	0.01	0.01	余量 Rem

力学性能 Mechanical properties	指标名称 Items	拉伸强度 Tensile strength (Mpa)		延伸率 δ Elongation (%)	硬度 Hardness	
		极限 Ultimate (σ_b)	屈服 Yield ($\sigma_{0.2}$)		维氏 Vickers (Hv)	韦氏 Webster (Hw)
	标准要求 Standard	≥265	≥245	≥8	≥91.8	≥15
	检验结果 Test Result	269	250	9	1	15

注：维氏硬度、韦氏硬度和拉伸试验只按1项。NOTE: For tensile strength and hardness, test only one item of them.

其他 Others spec.	尺寸偏差 Tolerances on Dimensions	此批型材尺寸符合 GB/T6892-2006《一般工业用铝及铝合金挤压型材》规定要求
	外观质量 Appearance	此批型材尺寸符合 GB/T6892-2006《一般工业用铝及铝合金挤压型材》规定要求
综合判定 Conclusion	此批型材尺寸符合 GB/T6892-2006《一般工业用铝及铝合金挤压型材》规定要求	
备注 Remark		

注：此证明书复印件无效，无红色印章无效。　NOTE: IT IS INEFFICACY OF COPY OR WITHOUT THE RED-MARK

作成 Tabulator:　　审核 Corrector:　　批准 Approval:　　签发日期 Issue Date: 2018.11.09

编号：